



date : jeudi 24 février 2022  
 Labo-Qualité : HELIMI



MVr gravillons : 2.57 (juin 21)  
 Absorption gravillons : 2.12% (juin 21)  
 Sensibilité au Gel : 1.50% (juin 20)  
 Boulettes d'argile : exempt (juin 21)  
 Oxydes métalliques : exempt (juin 21)  
 Imuretés prohibées (juin 21) : exempt  
 Soufre total (SA) (juin 21) : 0.010%  
 Sulfate en SO3 (juin 21) : 0.02%  
 Chlorures (Cl) (juin 21) : <0.001  
 Alkali-Réaction (juin 20) : Non Réactif  
 Essais chimiques réalisés par laboroute :  
 (juin 21) :  
 Teneur en alcalin actifs (juin 21) : 0.0029%

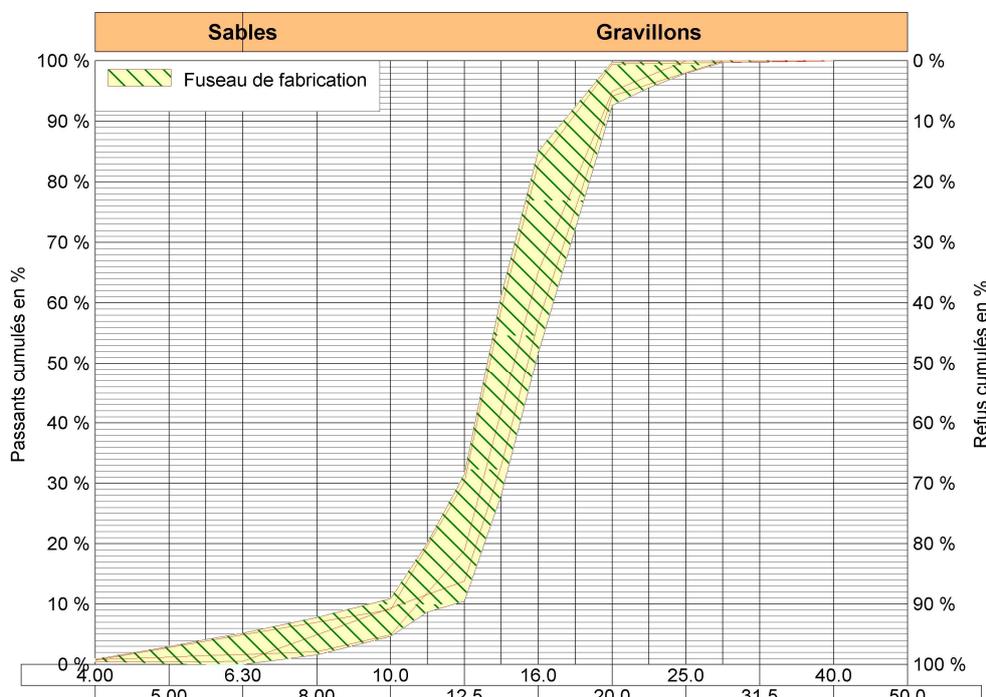

essais	max.	moyen.	min.	sf	n
passant à 40 mm	100.0	100.0	100.0	0.0	2
passant à 28 mm	100.0	100.0	100.0	0.0	1
passant à 20 mm	99.5	96.2	94.2	2.9	3
passant à 16 mm	83.0	68.4	56.9	13.3	3
passant à 14 mm	59.0	44.6	32.9	13.2	3
passant à 8 mm	2.1	2.1	2.1	0.0	1
passant à 6.3 mm	0.5	0.5	0.5	0.0	1
passant à 0.063 mm	0.4	0.3	0.1	0.2	3

