

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
NFP 18-545

PRODUIT : 4/22.4 Roulé
FAMILLE : gravillons
SITE : Orconte

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE
valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- Classe granulaire : 4.00/22.4
- Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers

Période d'engagement : 01/07/2025 au 31/12/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [40.0 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [31.5 mm]	GrA	...	98.0	...	97.0	0.0	...
passant à D [22.4 mm]	GrA	99.00	89.00	100.00	87.00	0.60	...
passant à 11.2 mm	GrA	75.0	30.0	81.0	24.0	9.1	13.6
passant à d [4.00 mm]	GrA	15.0	0.0	20.0	0.0	1.7	4.5
passant à d/2 [2.00 mm]	GrA	5.0	...	6.0	...	0.4	...
passant à 0.063 mm	GrA	1.5	...	1.8	...	0.2	...
Aplatissement	FIB	35.00	...	39.00	...	0.44	...

PARTIE INFORMATIVE
période du 13/01/2025 au 12/06/2025

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [40.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [31.5 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à D [22.4 mm]	99.0	99.3	98.5	97.8	97.3	0.6	0.6	15
passant à 11.2 mm	63.8	61.2	49.8	38.4	34.9	9.1	18.3	15
passant à d [4.00 mm]	6.0	5.1	3.0	0.9	0.7	1.7	56.7	15
passant à d/2 [2.00 mm]	1.9	1.2	0.7	0.2	0.2	0.4	57.1	15
passant à 0.063 mm	0.7	0.6	0.3	0.1	0.0	0.2	66.7	15
Aplatissement	27.34	27.4	26.80	26.3	26.10	0.44	1.64	6

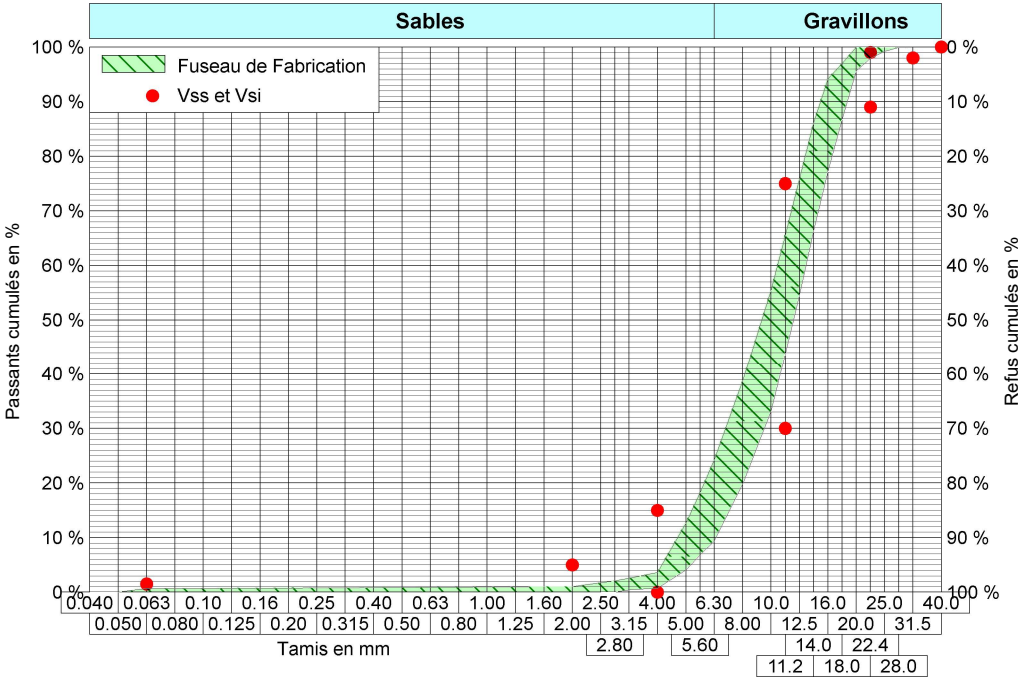

- AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
 - MVr gravillons : 2.57 (juin 25)
 - Absorption gravillons : 2.20% (juin 25)
 - Sensibilité au Gel : 0.65% (juin 24)
 - Matières Organiques : exempt (juin 25)
 - Boulettes d'argile : <1% (juin 25)
 - Chlorures (juin 25) : <0.001%
 - impuretes Prohibées (juin 25) : exempt
 - éléments coquillers (juin 25) : exempt
 - SAa (juin 25) : 0.16%
 - Soufre total (juin 25) : 0.01%
 - Alcali-réaction (juin 24) : Non Réactif
 - Teneur en alcalin actif (juin 25) : 0.0012%
 - Rapport de Laboroute : N° CC25/012
 - Los Angeles (04/03/25) : 24.36
 - Code A sauf FIB :

LABORANTIN

[Signature manuscrite]

date : 02/07/2025
HELIMI